


直流24V电源输入

插上USB线，
模拟量通讯断开，
PLC可以监控下载
拔掉USB线，模拟量
与PLC连接上

AD输入 0-10V
对应0-4095


NTC B值3435 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%
-50度-150度

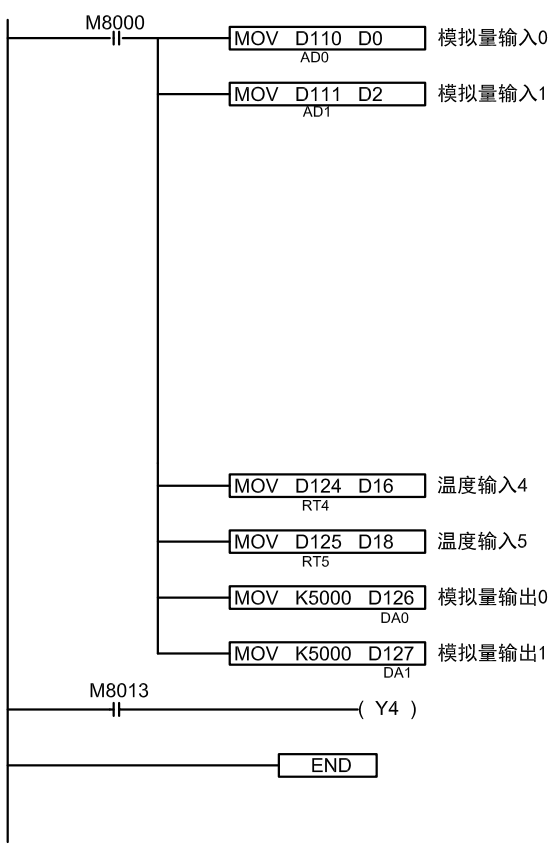

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值3435 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%

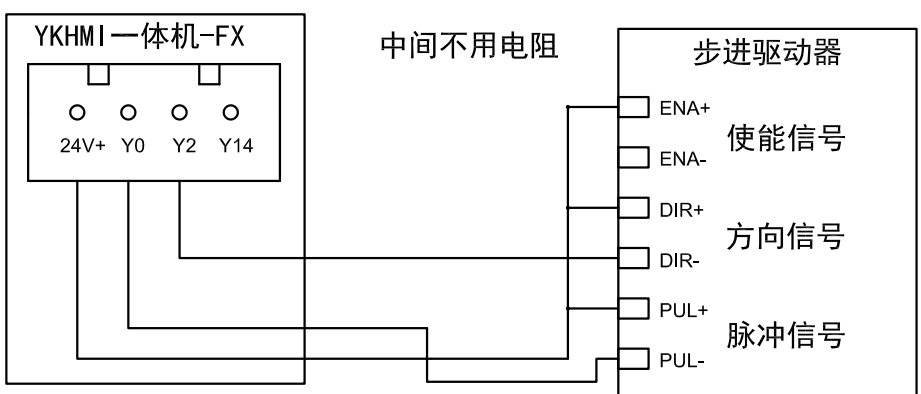

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--